

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1, тел.:
+78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru



начальник лаборатории

М.М. Ахмедов

15.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/00199-26.В от 15.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(ИНН 0518000761 ОГРН 1020501231178)

2. Юридический адрес: 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С. ВИХЛИ, УЛ. 70-ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВОВ Д. 16

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет Вихлинский, с Вихли, ул 70-лет Победы в
ВОВ

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: источник Щуну, родник №1 в центре села кьулла, Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п.
сельсовет Вихлинский, с Вихли

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.04.2026 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.04.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23 от 27 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №501-502 от 21 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-29/00199-00-26

Протокол испытаний № 05-00-29/00199-26.В от 15.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический, Фотоколориметр КФК-3	0301014
2	Шкаф сушильный, Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	23041

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1 Отдел лабораторного контроля Образец поступил 21.04.2026 13:00 дата начала испытаний 21.04.2026 13:10, дата окончания испытаний 08.05.2026 10:16				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
2	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,60	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	4,30	ГОСТ 33045-2014 п.9. Метод Д
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,01	ГОСТ 33045-2014 п.6. Метод Б
9	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	523	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
11	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	17,0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
12	Вкус и привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
13	Энтерококки в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
14	Жесткость общая	°Ж	6,8±1,0	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:
Р.Г. Гаджимамаева, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-29/00199-26.В от 15.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1, тел.:
+78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - начальник лаборатории



М.М. Ахмедов
04.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/01037-25.В от 04.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0518000761 ОГРН 1020501231178)
2. Юридический адрес: 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С. ВИХЛИ, УЛ. 70-ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВОВ Д. 16
Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет Вихлинский, с Вихли, ул 70-лет Победы в ВОВ
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая
4. Место отбора: источник Щуну, родник №2 шунудаг, Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет Вихлинский, с Вихли
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 24.11.2025 11:00 - 12:00
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.11.2025 13:00
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23 от 27 мая 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №1774-1775 от 24 ноября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 05-00-29/01037-00-25

Протокол испытаний № 05-00-29/01037-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический, Фотоколориметр КФК-3	0301014
2	Шкаф сушильный, Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	23041

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1
 Отдел лабораторного контроля
 Образец поступил 24.11.2025 13:00
 дата начала испытаний 24.11.2025 13:10, дата окончания испытаний 02.12.2025 14:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
2	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,60	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	4,10	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9. Метод Д
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6. Метод Б
9	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	516	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
11	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	15,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
12	Привкус при 20° C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
13	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14	Жесткость общая	°Ж	6,7±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:

У.А. Махдиева, Помощник врача по общей гигиене

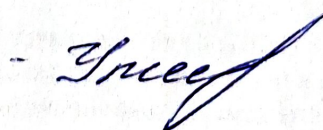

Конец протокола испытаний № 05-00-29/01037-25.В от 04.12.2025

Вихли

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1, тел.:
+78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - начальник лаборатории



М.М. Ахмедов

04.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/01036-25.В от 04.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0518000761 ОГРН 1020501231178)

2. **Юридический адрес:** 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С. ВИХЛИ, УЛ. 70-ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВОВ Д. 16

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет Вихлинский, с Вихли, ул 70-лет Победы в ВОВ

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник Щуну, родник №1 в центре села кьулла, Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет Вихлинский, с Вихли

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 24.11.2025 11:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.11.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №23 от 27 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №1772-1773 от 24 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-29/01036-00-25

Протокол испытаний № 05-00-29/01036-25.В от 04.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотозлектрический, Фотоколориметр КФК-3	0301014
2	Шкаф сушильный, Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	23041


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1
 Отдел лабораторного контроля
 Образец поступил 24.11.2025 13:00
 дата начала испытаний 24.11.2025 13:10, дата окончания испытаний 02.12.2025 14:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
2	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,60	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	4,10	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9. Метод Д
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6. Метод Б
9	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	528	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
11	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	19,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
12	Привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
13	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14	Жесткость общая	°Ж	6,8±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:
 У.А. Махдиева, Помощник врача по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 05-00-29/01036-25.В от 04.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569 e-mail: fbuz05@yandex.ru ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с,
Даудова, дом 1, тел.: +78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru



М.М. Ахмедов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/00197-24 от 19.03.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОГРН: 1020501231178, ИНН: 0518000761.

2. **Юридический адрес:** 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вихли, ул. 70-
лет Победы в ВОВ, д. 16

Фактический адрес: 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вихли, ул. 70-лет
Победы в ВОВ, д. 16

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник Щуну, родник №2 около СДК, с.Вихли

5. **Условия отбора:** Дата и время отбора: 19.03.2024 от 09:00 – до 10:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору
проб

6. **Дополнительные сведения:**

7. **Цель исследований, основание:** по договору

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную
Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-29/00197-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая.

Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н,
Леваши с, Даудова 1
Отдел лабораторного контроля

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$) °C	КОЕ/см ³	23,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
2	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Энтерококки в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,50	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
6	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Запах при 20 °C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
9	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	0,0100	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6. Метод Б
11	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	3,5	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.9. Метод Д
12	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	509	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Жесткость общая	°Ж	6,6	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:

Махдиева У.А.



пом. Врача по ОГ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569 e-mail: fbuz05@yandex.ru ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с,
Даудова, дом 1, тел.: +78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru



М.М. Ахмедов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/00196-24 от 19.03.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОГРН: 1020501231178, ИНН: 0518000761.

2. **Юридический адрес:** 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вихли, ул. 70-
лет Победы в ВОВ, д. 16

Фактический адрес: 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вихли, ул. 70-лет
Победы в ВОВ, д. 16

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник Щуну, родник №1 в центре села кьулла, с.Вихли

5. **Условия отбора:** Дата и время отбора: 19.03.2024 от 09:00 – до 10:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2024 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору
проб

6. **Дополнительные сведения:**

7. **Цель исследований, основание:** по договору

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную
Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-29/00196-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая.

Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Леваши с, Даудова 1 Отдел лабораторного контроля					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см³	21,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
2	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Энтерококки в 100 см³	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,50	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
6	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Запах при 20 °C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
9	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
10	Нитриты (NO3-)	мг/дм³	0,0100	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6.Метод Б
11	Нитраты (NO3-)	мг/дм³	3,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.9.Метод Д
12	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	535	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Жесткость общая	°Ж	6,7	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:

Махдиева У.А.

пом. Врача по ОГ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569 e-mail: fbuz05@yandex.ru ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с,
Даудова, дом 1, тел.: +78725221196 e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru



Руководитель ИЛЦ - начальник лаборатории

М.М. Ахмедов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/00431-23 от 08.08.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОГРН: 1020501231178, ИНН: 0518000761.

2. **Юридический адрес:** 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вихли, ул. 70-лет Победы в ВОВ, д. 16

Фактический адрес: 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вихли, ул. 70-лет Победы в ВОВ, д. 16

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник Щуну, родник №2 окло СДК, с.Вихли

5. **Условия отбора:** Дата и время отбора: 08.08.2023 от 09:00 – до 10:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:**

7. **Цель исследований, основание:** по договору

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-29/00431-23

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая.

Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Леваши с, Даудова 1 Отдел лабораторного контроля					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) ($37 \pm 1,0$) °С	КОЕ/см ³	32,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
2	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Энтерококки в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,50	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
6	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
9	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	0,0100	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6.Метод Б
11	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	4,2	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.9.Метод Д
12	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	528	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Жесткость общая	°Ж	6,8	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:

Махдиева У.А. -  пом. Врача по ОГ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569 e-mail: fbuz05@yandex.ru ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с,
Даудова, дом 1, тел.: +78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru



Руководитель ИЛЦ - начальник лаборатории

М.М. Ахмедов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/00432-23 от 08.08.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОГРН: 1020501231178, ИНН: 0518000761.

2. **Юридический адрес:** 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вихли, ул. 70-
лет Победы в ВОВ, д. 16

Фактический адрес: 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, село Вихли, ул. 70-лет
Победы в ВОВ, д. 16

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник Щуну, родник №1 в центре села кьулла, с.Вихли

5. **Условия отбора:** Дата и время отбора: 08.08.2023 от 09:00 – до 10:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.08.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору
проб

6. **Дополнительные сведения:**

7. **Цель исследований, основание:** по договору

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную
Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 05-00-29/00432-23

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая.

Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Леваши с, Даудова 1 Отдел лабораторного контроля					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см³	35,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
2	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
4	Энтерококки в 100 см³	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
5	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,50	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
6	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
7	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
8	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
9	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
10	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм³	0,0100	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6.Метод Б
11	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм³	4,1	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.9.Метод Д
12	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	519	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
13	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Жесткость общая	°Ж	6,7	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:

Махдиева У.А.



пом. Врача по ОГ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1, тел.:
+78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - начальник лаборатории



М.М. Ахмедов

02.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/00922-25.В от 02.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(ИНН 0518000761 ОГРН 1020501231178)

2. Юридический адрес: 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С. ВИХЛИ, УЛ. 70-ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВОВ Д. 16

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет Вихлинский, с Вихли, ул 70-лет Победы в
ВОВ

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: источник Щуну, родник №2, Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет Вихлинский, с
Вихли

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2025 11:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23 от 27 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1456-1457 от 18 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-29/00922-00-25

Протокол испытаний № 05-00-29/00922-25.В от 02.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический, Фотоколориметр КФК-3	0301014


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1
 Отдел лабораторного контроля
 Образец поступил 18.09.2025 13:00
 дата начала испытаний 18.09.2025 13:04, дата окончания испытаний 22.09.2025 15:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
2	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,60	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	3,60	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9. Метод Д
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6. Метод Б
9	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	518	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	32,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
12	Привкус при 20° C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
13	Энтерококки	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14	Жесткость общая	°Ж	6,7±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:
 У.А. Махдиева, Помощник врача по общей гигиене

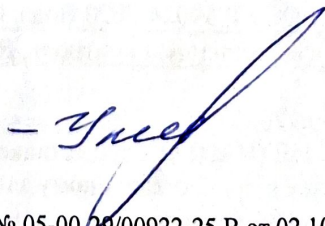

Конец протокола испытаний № 05-00-29/00922-25.В от 02.10.2025

Всехи

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Леваши с, Даудова, дом 1, тел.:
+78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - начальник лаборатории



М.М. Ахмедов

02.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/00921-25.В от 02.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(ИНН 0518000761 ОГРН 1020501231178)

2. Юридический адрес: 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С. ВИХЛИ, УЛ. 70-ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВОВ Д. 16

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет Вихлинский, с Вихли, ул 70-лет Победы в
ВОВ

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: источник Щуну, родник №1 в центре села, Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. сельсовет
Вихлинский, с Вихли

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2025 11:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №23 от 27 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1454-1455 от 18 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-29/00921-00-25

Протокол испытаний № 05-00-29/00921-25.В от 02.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
 ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический, Фотоколориметр КФК-3	0301014


12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1 Отдел лабораторного контроля Образец поступил 18.09.2025 13:00 дата начала испытаний 18.09.2025 13:03, дата окончания испытаний 22.09.2025 15:21					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
2	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,60	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	3,40	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9. Метод Д
8	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6. Метод Б
9	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	512	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	27,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
12	Привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
13	Энтерококки	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14	Жесткость общая	°Ж	6,8±1,0	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:

У.А. Махдиева, Помощник врача по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 05-00-29/00921-25.В от 02.10.2025